



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

Exmº. Srº.
CARLOS A. MACHADO
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta.

Laranjeiras do Sul, 24 de março de 2022.

O Vereador que a presente subscreve, usando das atribuições legais que o cargo lhes confere, em especial o inciso III do artigo 67, inciso XI do artigo 86 e artigo 97 do regimento interno, vem mui respeitosamente, perante a presença de Vossa Excelência, para que após ouvido o Douto Plenário, seja enviado ofício ao Poder Legislativo Municipal para o que segue:

INDICAÇÃO N.º 102/2022.


Súmula: Solicita do Poder Executivo patrolamento e cascalhamento na Rua Envernada Grande, Bairro São Francisco, pois esta muito precária a situação, a pedido de Simone de Oliveira (CEP 85.319.899) e Paulo.

INDICAMOS, na forma regimental, e após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado o Poder Legislativo que determine, junto ao seu departamento competente, estudos e providências que se fizerem necessárias para o caso.

Na expectativa da tomada das devidas e necessárias providências e o atendimento com a máxima urgência e brevidade possível esta solicitação, desde já antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,


RODRIGO SCHEIS
VEREADOR PSD

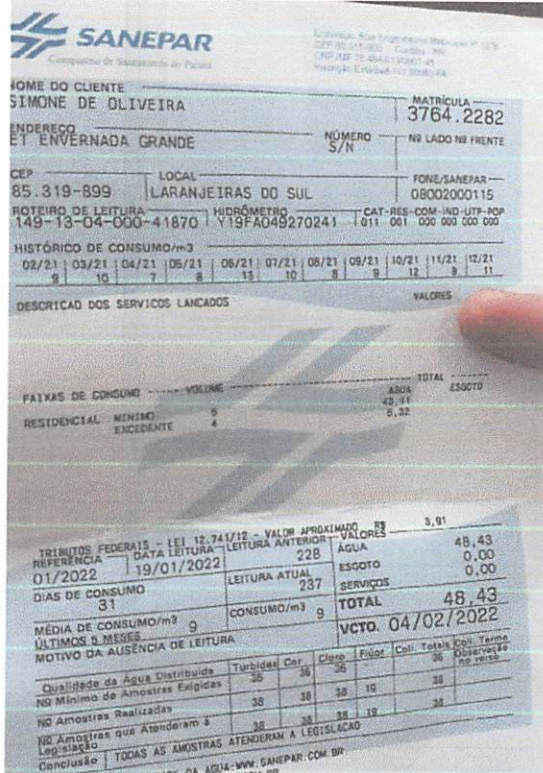

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiro Medeiros nº 1075
CEP: 85.215-900 Fone: 3635-4308
CNPJ: 78.119.336/0001-65
Inscrição Estadual: 10.3080144

HOME DO CLIENTE
SIMONE DE OLIVEIRA MATRÍCULA 3764.2282

ENDEREÇO
RUA ENVERNADA GRANDE NÚMERO 149-13-04-000-41870 Nº LADO Nº FRENTE S/N

CEP 85.319-899 LOCAL LARANJEIRAS DO SUL FONE/SANEPAR 08002000115

ROTEIRO DE LEITURA 149-13-04-000-41870 HIDRÔMETRO Y19FA049270241 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP 011 001 000 000 000 000

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	
9	10	7	9	13	10	8	9	12	9	11	

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS		VALORES	
PATXAS DE CONSUMO	VOLUME	ÁGUA	TOTAL
RESIDENCIAL	5	43,11	65,070
EXCEDENTE	4		5,32

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO - R\$ 3,91

REFERÊNCIA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	VALORES
01/2022	19/01/2022	228	ÁGUA 48,43
			ESCOTO 0,00
			SERVIÇOS 0,00
			TOTAL 48,43

DIAS DE CONSUMO 31
MÉDIA DE CONSUMO/m³ 9
CONSUMO/m³ 9
VCTD. 04/02/2022

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez Cor	Cloro	Flocul	Coli. Total	Coli. Term
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	35	35	35	35	35
Nº Amostras Realizadas	35	35	35	35	35
Nº Amostras que Atenderam a Legislação	35	35	35	35	35

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

Fonte: FONE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

Fone/Fax: (42) 3635-6861 - (42) 3635-4308


www.camara.pr.gov.br - camara@cmls.pr.gov.br

Palácio do Território do Iguaçu - Praça Rui Barbosa - Rua Sete de Setembro - Nº 1 - Centro - CEP: 85301-070
Laranjeiras do Sul - PR



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

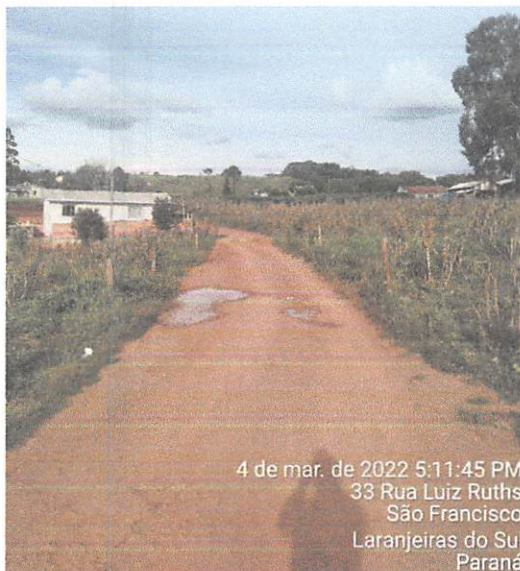

4 de mar. de 2022 5:11:45 PM
33 Rua Luiz Ruths
São Francisco
Laranjeiras do Sul
Paraná



4 de mar. de 2022 5:18:34 PM



4 de mar. de 2022 5:18:09 PM
286 Rua Falsão
São Francisco
Laranjeiras do Sul
Paraná

Fone/Fax: (42) 3635-6861 – (42) 3635-4308

www.camara.pr.gov.br – camara@cmls.pr.gov.br

Palácio do Território do Iguaçu - Praça Rui Barbosa - Rua Sete de Setembro - Nº 1 - Centro - CEP: 85301-070
Laranjeiras do Sul - PR